




# 过热保护管理器 (OPM) 操作和维护说明

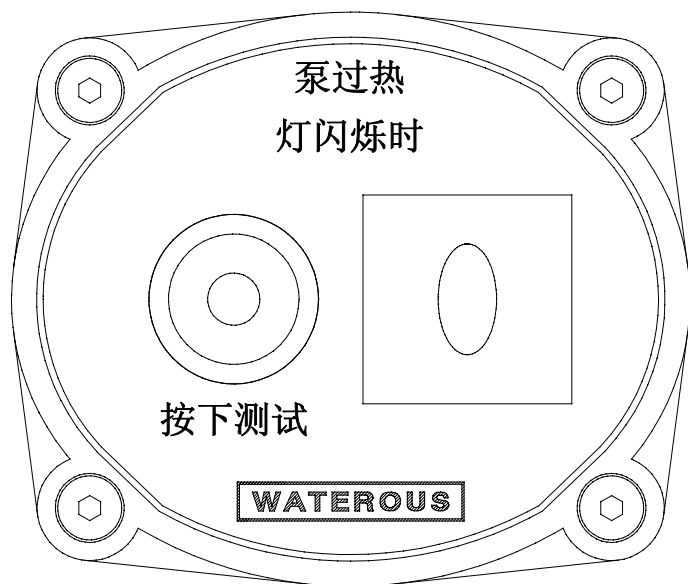

说明可能随时更改，恕不另行通知。

F-1031 第2317部分 (Revised: 02/08/10)

地址: Waterous Company 125 Hardman Avenue South, South St. Paul, Minnesota 55075 USA 电话: +1 (651) 450-5000

[www.waterousco.com](http://www.waterousco.com)

## **过热保护管理器 (OPM)**

过热保护管理器 (OPM) 是安全装置，可向地面释放热水，或从泵的排水区将热水返回水罐。如需安装信息，请参阅说明 F-1031 第3015部分。

## **维护**

泵每运行100小时或六个月（以先达到者为准），请按下面板上的测试按钮以检查电路。

如果灯不闪烁，请检查所有电线连接并重新测试。如果灯仍不闪烁，则可能需要更换灯泡（2006年4月17日前制造的装置）或控制面板（2006年4月17日后制造的装置）。使用选配声音警报器时，按下面板上的测试按钮，灯将会闪烁但警报器不会发声。请联系 Waterous 公司维修部以订购维修零件。